

Anfrageblatt Punkthalter KAT C

1/2

für Brüstungsverglasung mit Punkthaltern nach DIN 18008 KAT C und abP 40-007-21-5*



Bitte alles ausfüllen und zutreffendes ankreuzen!

Kontaktinformationen

Firma	Telefon
Ansprechpartner	E-Mail
Kunden-Nr.	Bauprojekt/Kommission

(nur eine Brüstung pro Blatt)


Bebauungsbereich

Innenbereich 
 Außenbereich 

Bebauung


gemäß Prüfzeugnis (abP)
 nicht relevant

Produktauswahl / geplante Glasart und Glasdicke




1341VA-M8
 VSG aus ESG 8,52 mm (abP)
 VSG aus ESG 10,52 mm (abP)
 VSG aus ESG 12,52 mm (abP)

Stück _____




1342VA-M8
 VSG aus ESG 8,52 mm (abP)
 VSG aus ESG 10,52 mm (abP)
 VSG aus ESG 12,52 mm (abP)

Stück _____




7072VA
 VSG aus ESG 8,52 mm (abP)
 VSG aus ESG 10,52 mm (abP)
 VSG aus ESG 12,52 mm (abP)

Stück _____




7073VA
 VSG aus ESG 8,52 mm (abP)
 VSG aus ESG 10,52 mm (abP)
 VSG aus ESG 12,52 mm (abP)

Stück _____




7076VA
 VSG aus ESG 8,52 mm (abP)
 VSG aus ESG 10,52 mm (abP)
 VSG aus ESG 12,52 mm (abP)

Stück _____



7077VA
 VSG aus ESG 8,52 mm (abP)
 VSG aus ESG 10,52 mm (abP)
 VSG aus ESG 12,52 mm (abP)

Stück _____



7078VA
 VSG aus ESG 8,52 mm (abP)
 VSG aus ESG 10,52 mm (abP)
 VSG aus ESG 12,52 mm (abP)

Stück _____

* Sollte ein Prüfzeugnis ablaufen, wird eine neue Prüfzeugnisnummer vergeben.

Anfrageblatt Punkthalter KAT C

2/2

für Brüstungsverglasung mit Punkthaltern nach DIN 18008 KAT C und abP 40-007-21-5*

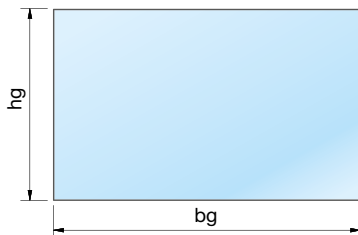
Bitte alles ausfüllen und zutreffendes ankreuzen!

geplante Glasabmessungen Eine projektbezogene Statik muss erstellt werden.

 Rechteckformat

bg x hg = _____ mm

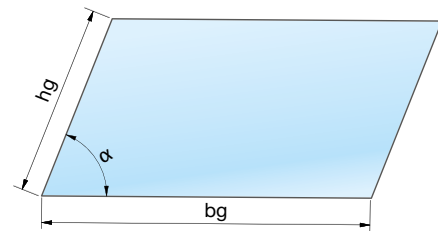
Stück _____


 Parallelogrammformat

bg x hg = _____ mm

α = _____ °

Stück _____


 eigene Skizze

Zulässige Scheibenformate und Abmessungen gemäß Prüfzeugnis

